



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा


मिति: २०८१/१२/२६
8th April 2025

विषय: दैनिक तापक्रम र वर्षा विवरण

दैनिक वर्षा (Daily Precipitation) को सारांश:

चैत २५ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि चैत २६ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको वर्षा

आज मिति २०८१/१२/२६ गते बिहान ०८:४५ बजे २२७ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरू (मानव सञ्चालित: ४५ र स्वचालित: १८२) मा मापन गरिएको गत २४ घण्टाको वर्षाको विवरण अनुसार १ मि.मि. भन्दा बढी वर्षा कुनैपनि केन्द्रमा भएको छैन (नक्सा १)।

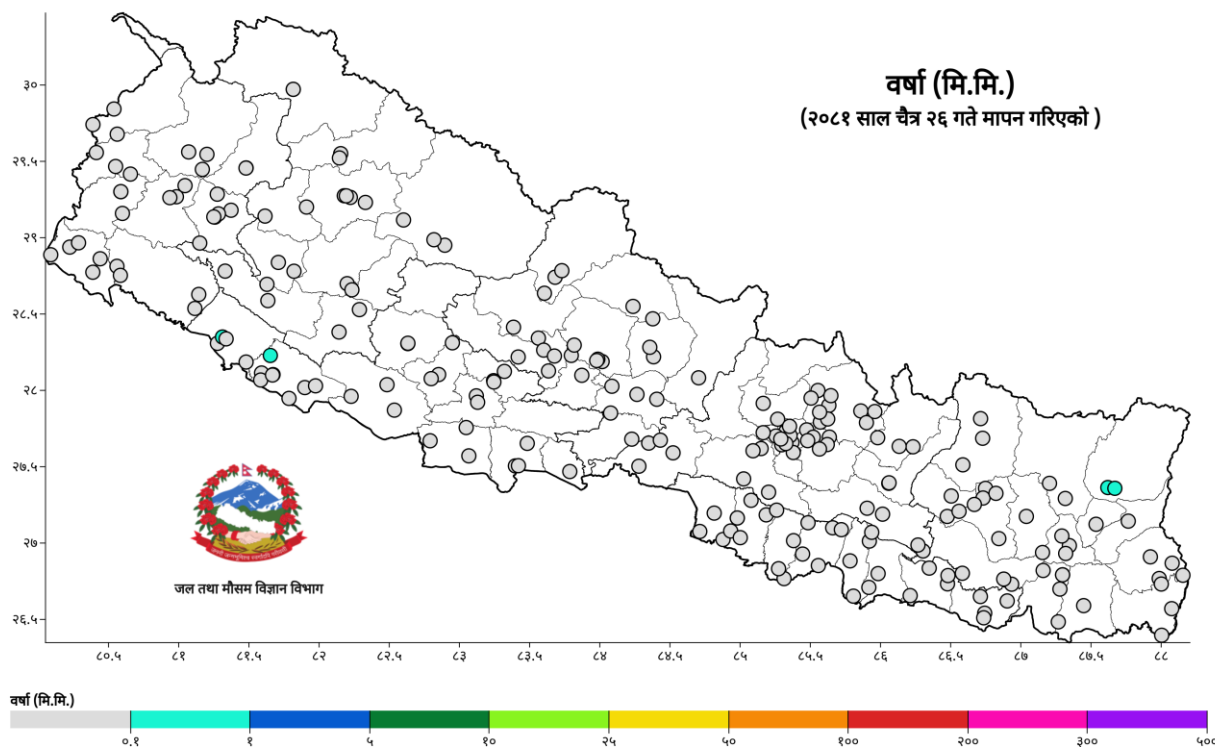


नक्सा १: चैत २५ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि चैत्र २६ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको वर्षा (मि.मि.)




नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

दैनिक न्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) को सारांश:

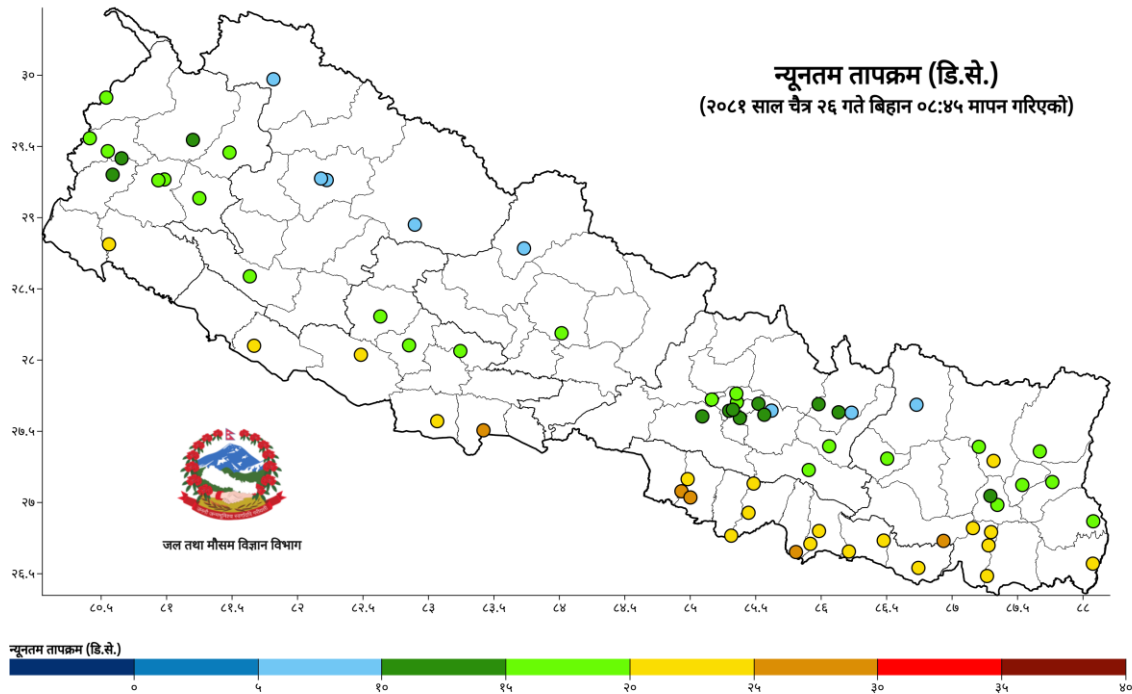

नक्सा २: चैत्र २५ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि चैत्र २६ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

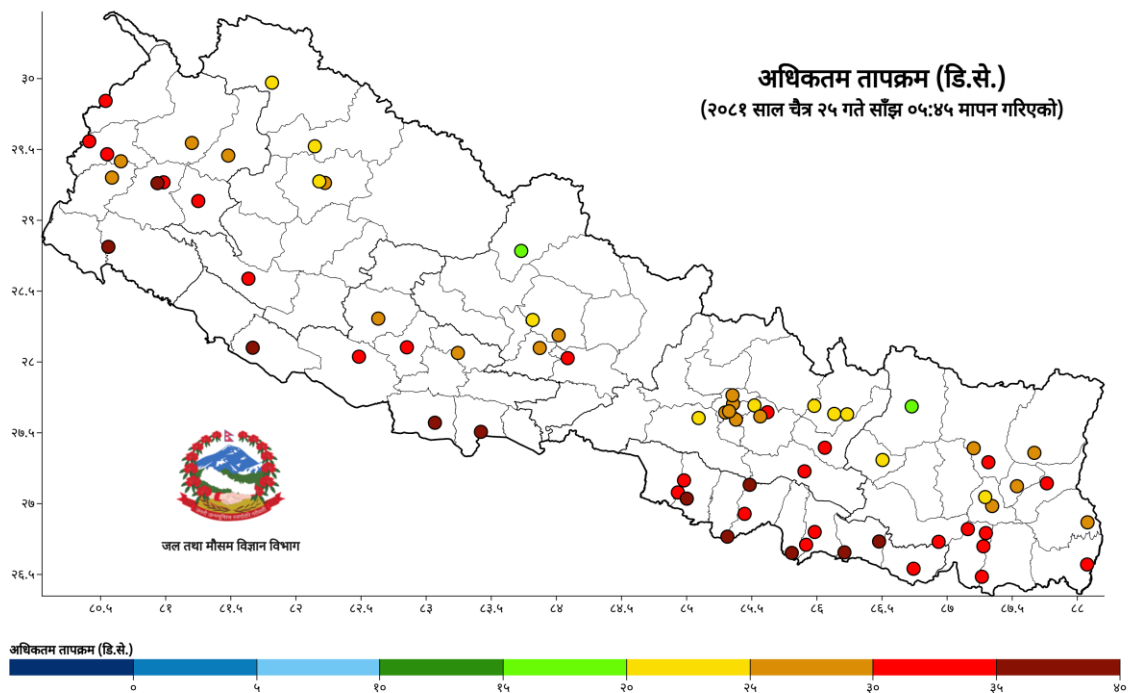

नक्सा ३: चैत्र २४ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि चैत्र २५ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

तालिका १: २०८१/१२/२६ गते बिहान ०८:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम र २०८१/१२/२५ गते साँझ ०५:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रमको विवरण।

तापक्रम (डि.से.)	न्यूनतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)	अधिकतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)
५ देखि १०	८	-
१० देखि १५	१२	-
१५ देखि २०	२३	२
२० देखि २५	१९	११
२५ देखि ३०	५	२०
३० देखि ३५	-	२६
३५ देखि ४०	-	११
जम्मा केन्द्र संख्या (वटा)	६८	७०
सबैभन्दा बढी/केन्द्र, जिल्ला	२६.५ डि.से./फत्तेपुर, सप्तरी	३७.५ डि.से./कलैया, बारा
सबैभन्दा कम/केन्द्र, जिल्ला	६.० डि.से./लुक्ला विमानस्थल, सोलुखुम्बु	१७.२ डि.से./लुक्ला विमानस्थल, सोलुखुम्बु

नोट:

डि.से. = डिग्री सेल्सियस, मि.मि. = मिलिमिटर

डाटाबेसमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कको आधारमा दैनिक रिपोर्टमा प्रयोग हुने केन्द्रको संख्या फरक पर्न सक्नेछ।