




नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

मिति: २०८१/१०/०३
16th January 2025

विषय: दैनिक तापक्रम र वर्षा विवरण

दैनिक वर्षा (Daily Precipitation) को सारांश:

आज मिति २०८१/१०/०३ गते बिहान ०८:४५ बजे २२४ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरू (मानव सञ्चालित: ६२ र स्वचालित: १६२) मा मापन गरिएको गत २४ घण्टाको वर्षाको विवरण अनुसार १ मि.मि. भन्दा बढी वर्षा ४ वटा केन्द्रहरूमा भएको छ (नक्सा १) । उक्त केन्द्रहरू मध्ये सबैभन्दा बढी वर्षा कञ्चनपुर जिल्लाको हनुमान नगर र बैतडी जिल्लाको बैतडी केन्द्रमा (१.६ मि.मि.) भएको छ ।

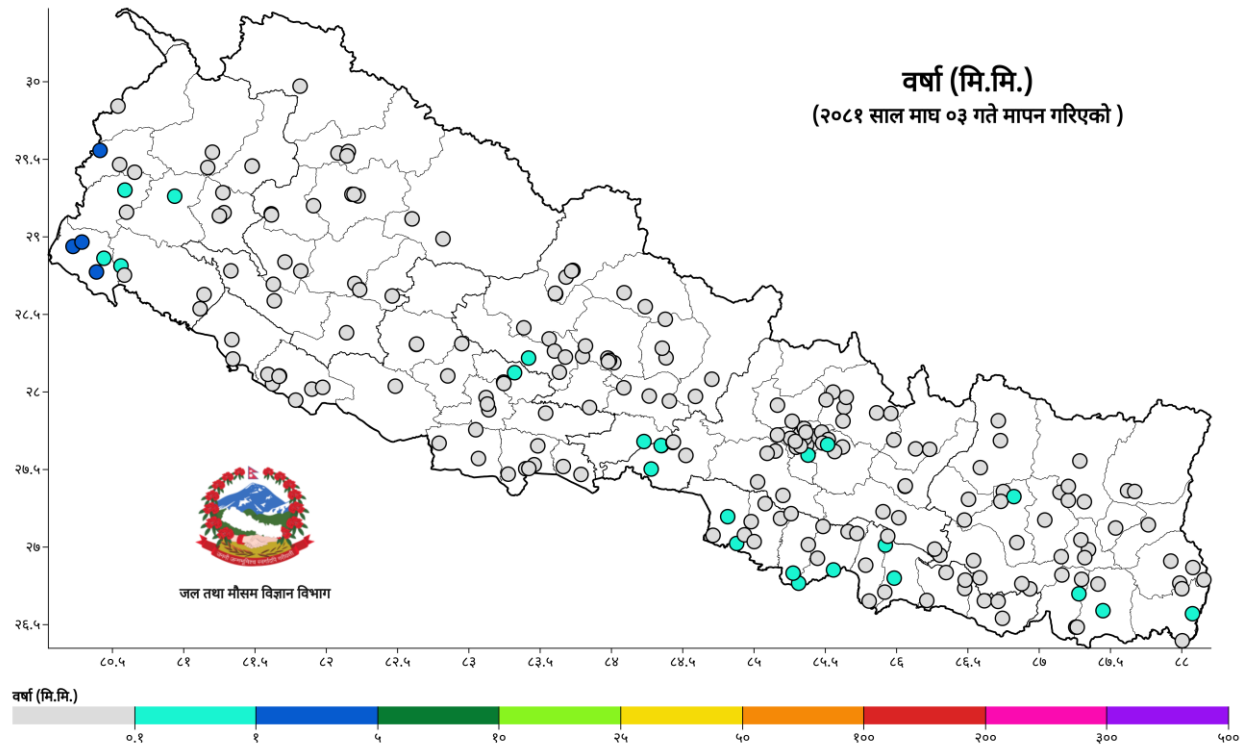


नक्सा १: माघ ०२ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि माघ ०३ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको वर्षा (मि.मि.)




नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

दैनिक न्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) को सारांश:

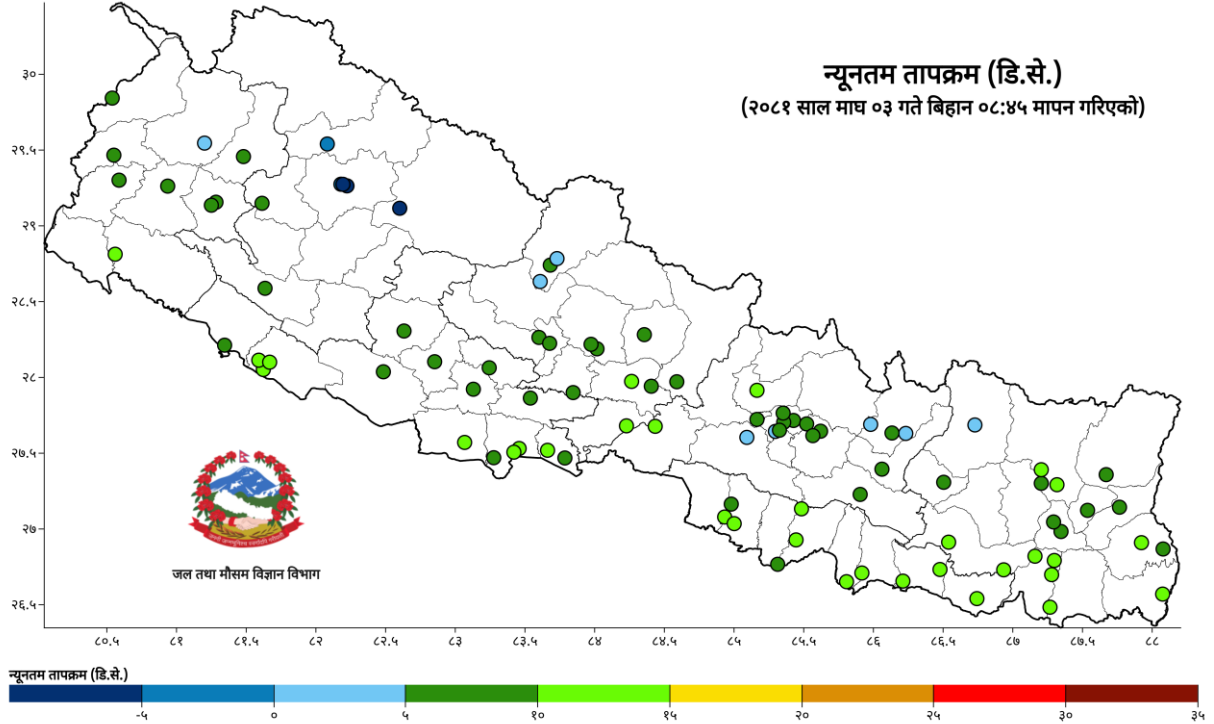

नक्सा २: माघ ०२ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि माघ ०३ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

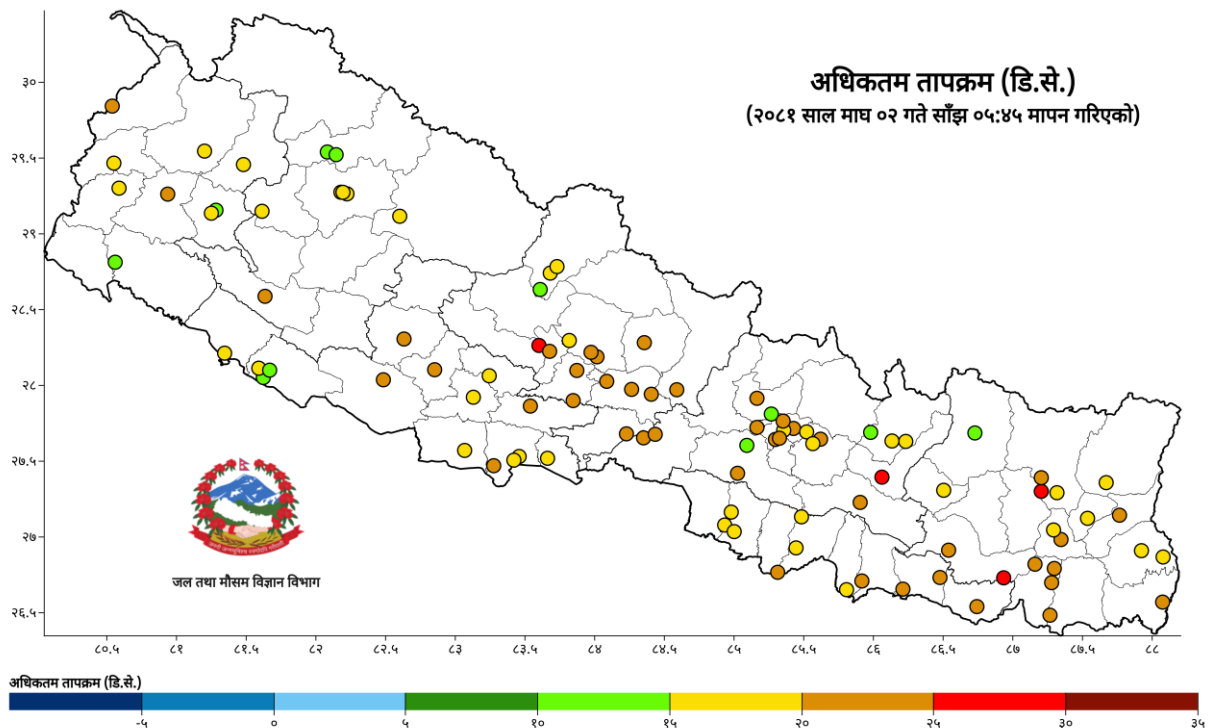

नक्सा ३: माघ ०१ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि माघ ०२ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

तालिका १: २०८१/१०/०३ गते बिहान ०८:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम र २०८१/१०/०२ गते साँझ ०५:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रमको विवरण।

तापक्रम (डि.से.)	न्यूनतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)	अधिकतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)
-१० देखि -५	३	-
-५ देखि ०	२	-
० देखि ५	८	-
५ देखि १०	४८	-
१० देखि १५	३१	११
१५ देखि २०	-	३९
२० देखि २५	-	४४
२५ देखि ३०	-	५
जम्मा केन्द्र संख्या (वटा)	९२	९९
सबैभन्दा बढी/केन्द्र, जिल्ला	१३.० डि.से./भैरहवा विमानस्थल, रुपन्देही	२६.५ डि.से./फत्तेपुर, सप्तरी
सबैभन्दा कम/केन्द्र, जिल्ला	-५.६ डि.से./जुम्ला विमानस्थल, जुम्ला	१०.९ डि.से./लुक्ला विमानस्थल, सोलुखुम्बु

नोट:

डि.से. = डिग्री सेल्सियस, मि.मि. = मिलिमिटर

डाटाबेसमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कको आधारमा दैनिक रिपोर्टमा प्रयोग हुने केन्द्रको संख्या फरक पर्न सक्नेछ।