



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा


मिति: २०८१/१२/१७
30th March 2025

विषय: दैनिक तापक्रम र वर्षा विवरण

दैनिक वर्षा (Daily Precipitation) को सारांश:

चैत १६ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि चैत १७ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको वर्षा

आज मिति २०८१/१२/१७ गते बिहान ०८:४५ बजे २३२ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरू (मानव सञ्चालित: ५५ र स्वचालित: १७७) मा मापन गरिएको गत २४ घण्टाको वर्षाको विवरण अनुसार १ मि.मि. भन्दा बढी वर्षा १ वटा केन्द्र (संखुवासभा जिल्लाको नुम केन्द्रमा ५.० मि.मि.) मा भएको छ (नक्सा १)।

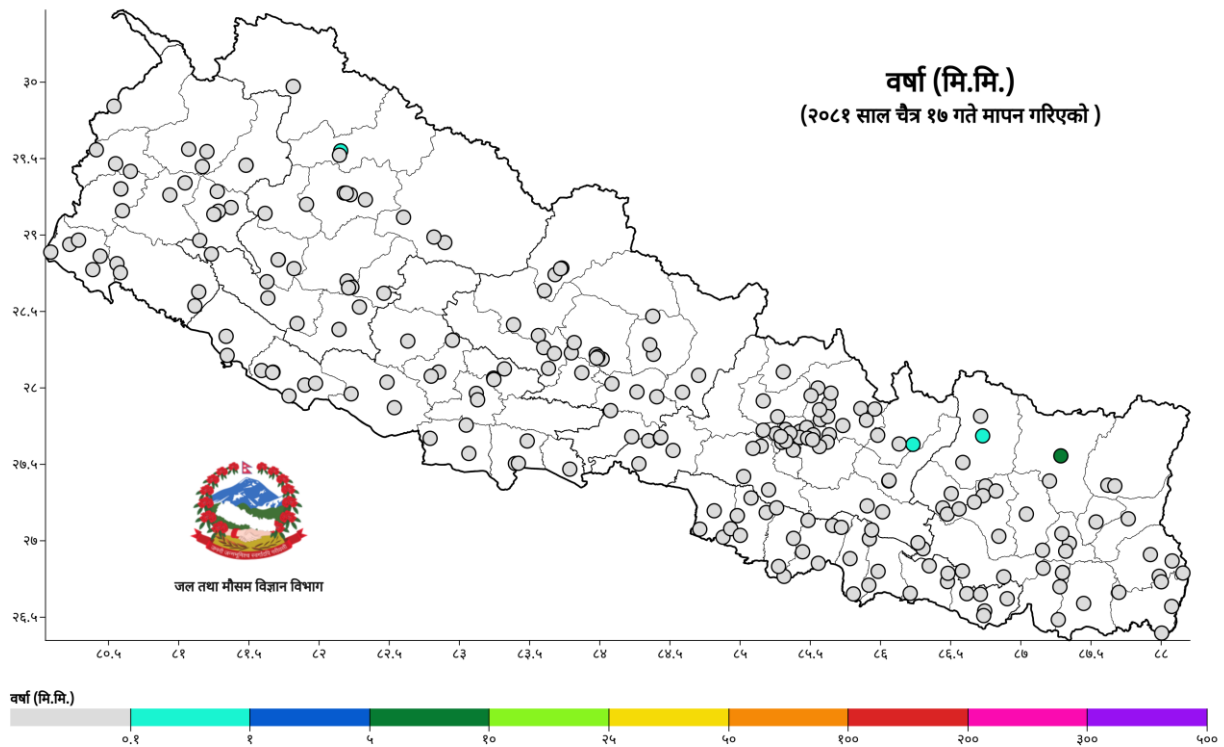


नक्सा १: चैत १६ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि चैत्र १७ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको वर्षा (मि.मि.)




नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

दैनिक न्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) को सारांश:

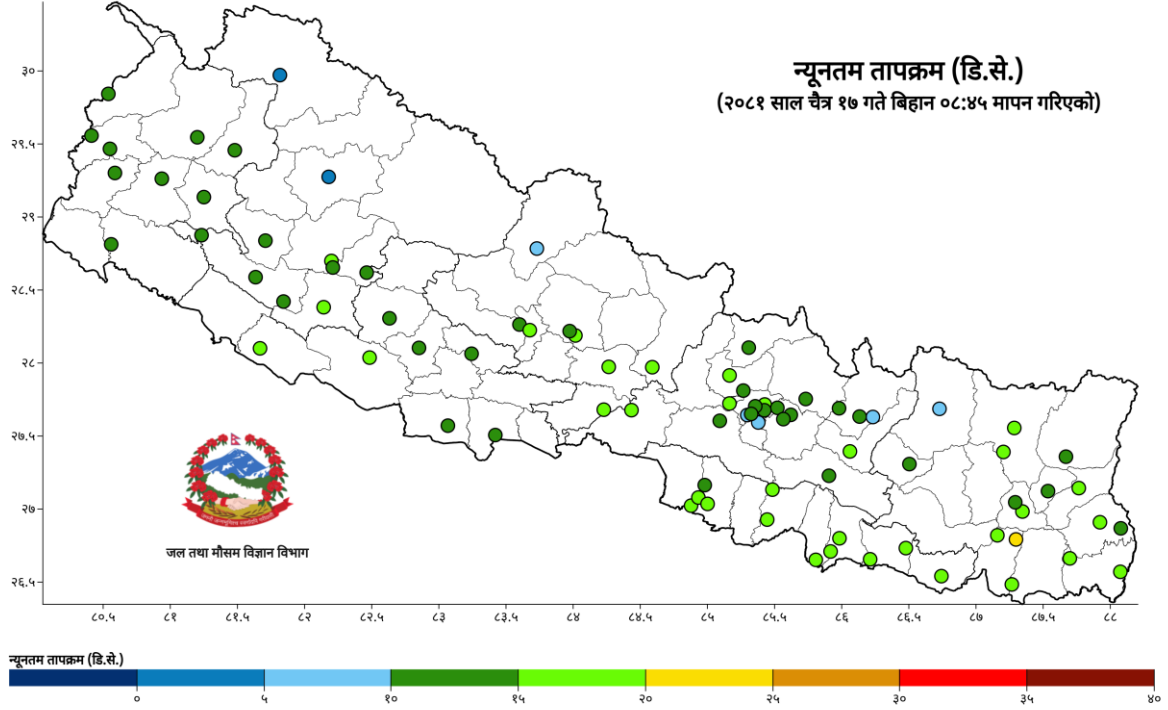

नक्सा २: चैत्र १६ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि चैत्र १७ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

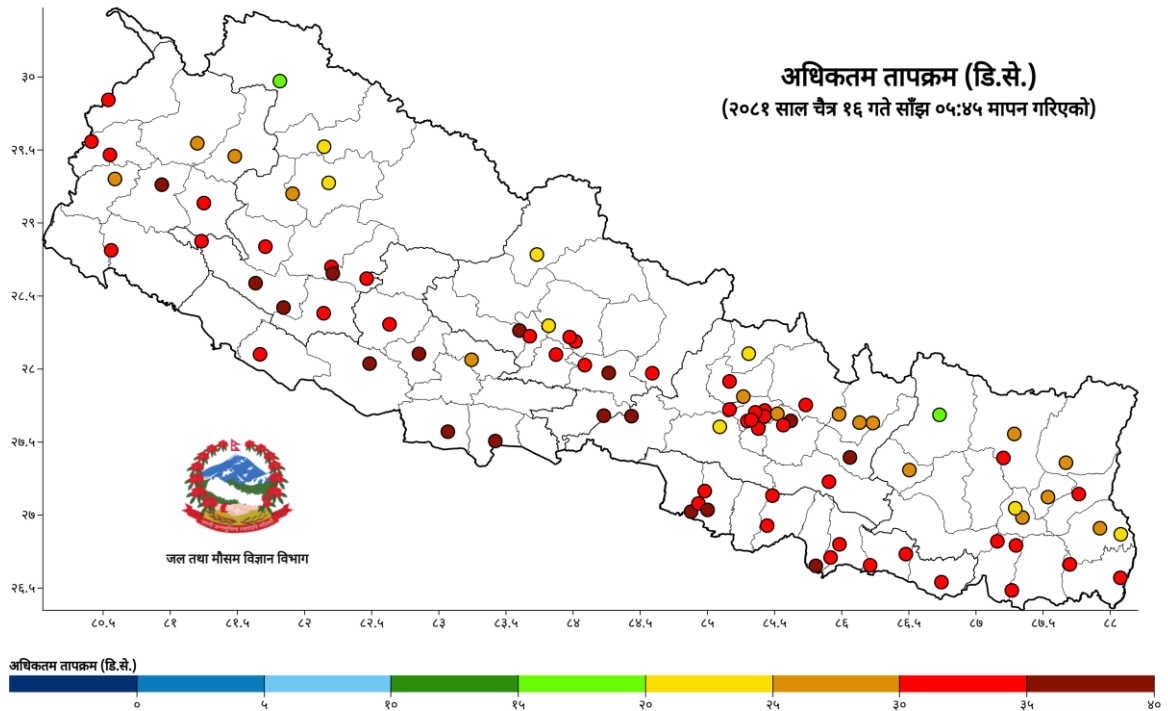

नक्सा ३: चैत्र १५ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि चैत्र १६ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
हावापानी विज्ञान महाशाखा/हावापानी विश्लेषण शाखा

तालिका १: २०८१/१२/१७ गते बिहान ०८:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम र २०८१/१२/१६ गते साँझ ०५:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रमको विवरण।

तापक्रम (डि.से.)	न्यूनतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)	अधिकतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)
० देखि ५	२	-
५ देखि १०	५	-
१० देखि १५	४१	-
१५ देखि २०	३४	२
२० देखि २५	१	८
२५ देखि ३०	-	१६
३० देखि ३५	-	४५
३५ देखि ४०	-	१७
जम्मा केन्द्र संख्या (वटा)	८३	८८
सबैभन्दा बढी/केन्द्र, जिल्ला	२०.२ डि.से./धरानबजार, सुनसरी	३६.९ डि.से./भैरहवा विमानस्थल, रुपन्देही
सबैभन्दा कम/केन्द्र, जिल्ला	३.५ डि.से./जुम्ला, जुम्ला	१८.८ डि.से./लुक्ला विमानस्थल, सोलुखुम्बु

नोट:

डि.से. = डिग्री सेल्सियस, मि.मि. = मिलिमिटर

डाटाबेसमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कको आधारमा दैनिक रिपोर्टमा प्रयोग हुने केन्द्रको संख्या फरक पर्न सक्नेछ।